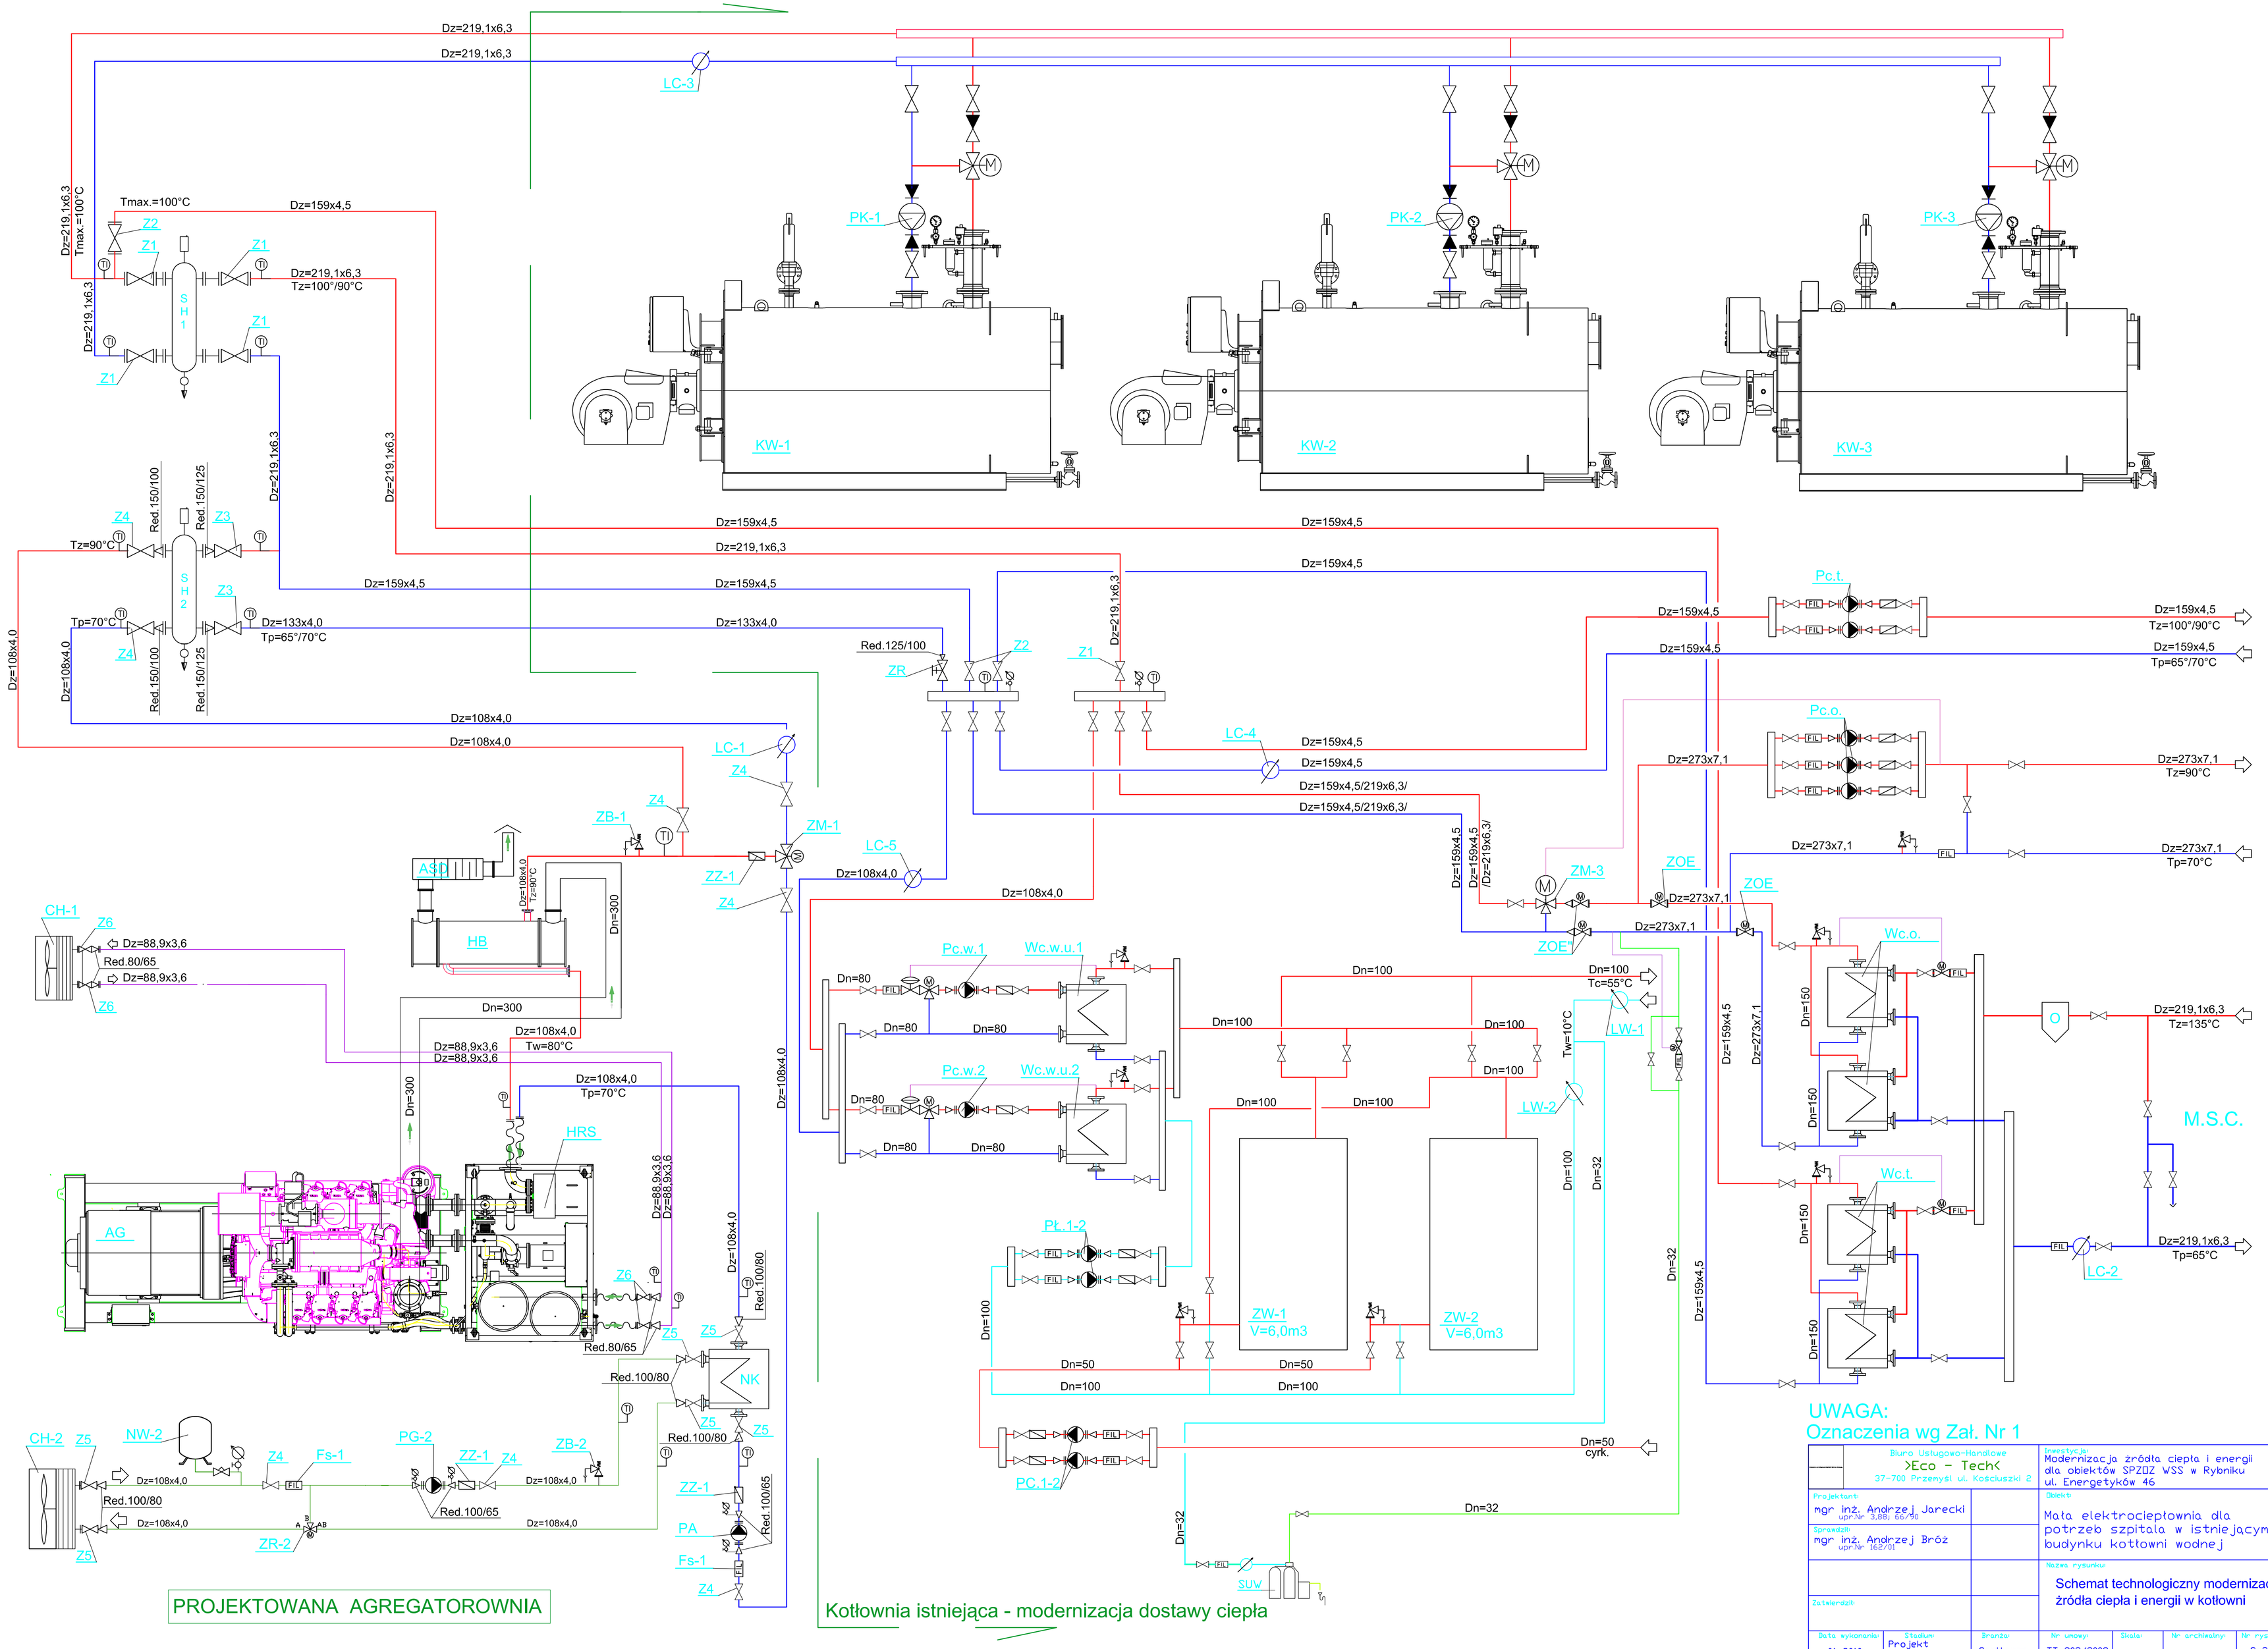
Dz=219,1x6,3
Dz=219,1x6,3
LC-3
PK-1
PK-2
PK-3
KW-1
KW-2
KW-3
Tmax.=100°C
Dz=159x4,5
Z2
Z1
Dz=219,1x6,3
Tz=100°/90°C
SH 1
Z4
Red.150/100
Red.150/125
Z3
Tz=90°C
SH 2
Tp=70°C
Dz=133x4,0
Tp=65°/70°C
Dz=108x4,0
Red.125/100
ZR
Dz=159x4,5
Dz=159x4,5/219x6,3/
LC-4
LC-1
ZB-1
ZM-1
ZZ-1
LC-5
ASP
HB
Dn=300
Dz=108x4,0
Tw=80°C
Tp=70°C
Dz=88,9x3,6
Red.80/65
CH-1
Z6
HRS
AG
Red.100/80
NK
Red.100/65
NW-2
Fs-1
PG-2
ZB-2
PA
ZR-2
CH-2
Z5
PROJEKTOWANA AGREGATOROWNIA
Kotłownia istniejąca - modernizacja dostawy ciepła
Pc.w.1
Wc.w.u.1
Pc.w.2
Wc.w.u.2
Dn=80
Dn=100
Tc=55°C
LW-1
Tw=10°C
LW-2
PŁ.1-2
ZW-1
V=6,0m3
ZW-2
V=6,0m3
Dn=50
PC.1-2
Dn=50
cyrk.
SUW
Dn=32
ZM-3
ZOE
ZOE'
Pc.t.
Pc.o.
Dz=273x7,1
Tz=90°C
Tp=70°C
Wc.o.
Wc.t.
Dn=150
O
Dz=219,1x6,3
Tz=135°C
M.S.C.
Tp=65°C
LC-2
UWAGA:
Oznaczenia wg Zał. Nr 1
Biuro Usługowo-Handlowe
>Eco - Tech<
37-700 Przemyśl ul. Kościuszki 2
Modernizacja źródła ciepła i energii dla obiektów SPZOZ WSS w Rybniku ul. Energetyków 46
Projektant:
mgr inż. Andrzej Jarecki
upr.Nr 3,88; 66/90
Sprawdził:
mgr inż. Andrzej Bróż
upr.Nr 1632/81
Zatwierdził:
Obiekt:
Mała elektrociepłownia dla potrzeb szpitala w istniejącym budynku kotłowni wodnej
Nazwa rysunku:
Schemat technologiczny modernizacji źródła ciepła i energii w kotłowni
Data wykonania: 01-2010
Stadium: Projekt Wykonawczy
Branża: Sanitarna
Nr umowy: TT-202/2009
Skala:
Nr archiwalny:
Nr rysunku: S-2